


REINIGING/DESINFECTIE VAN UW MSA SCBA-SYSTEEM

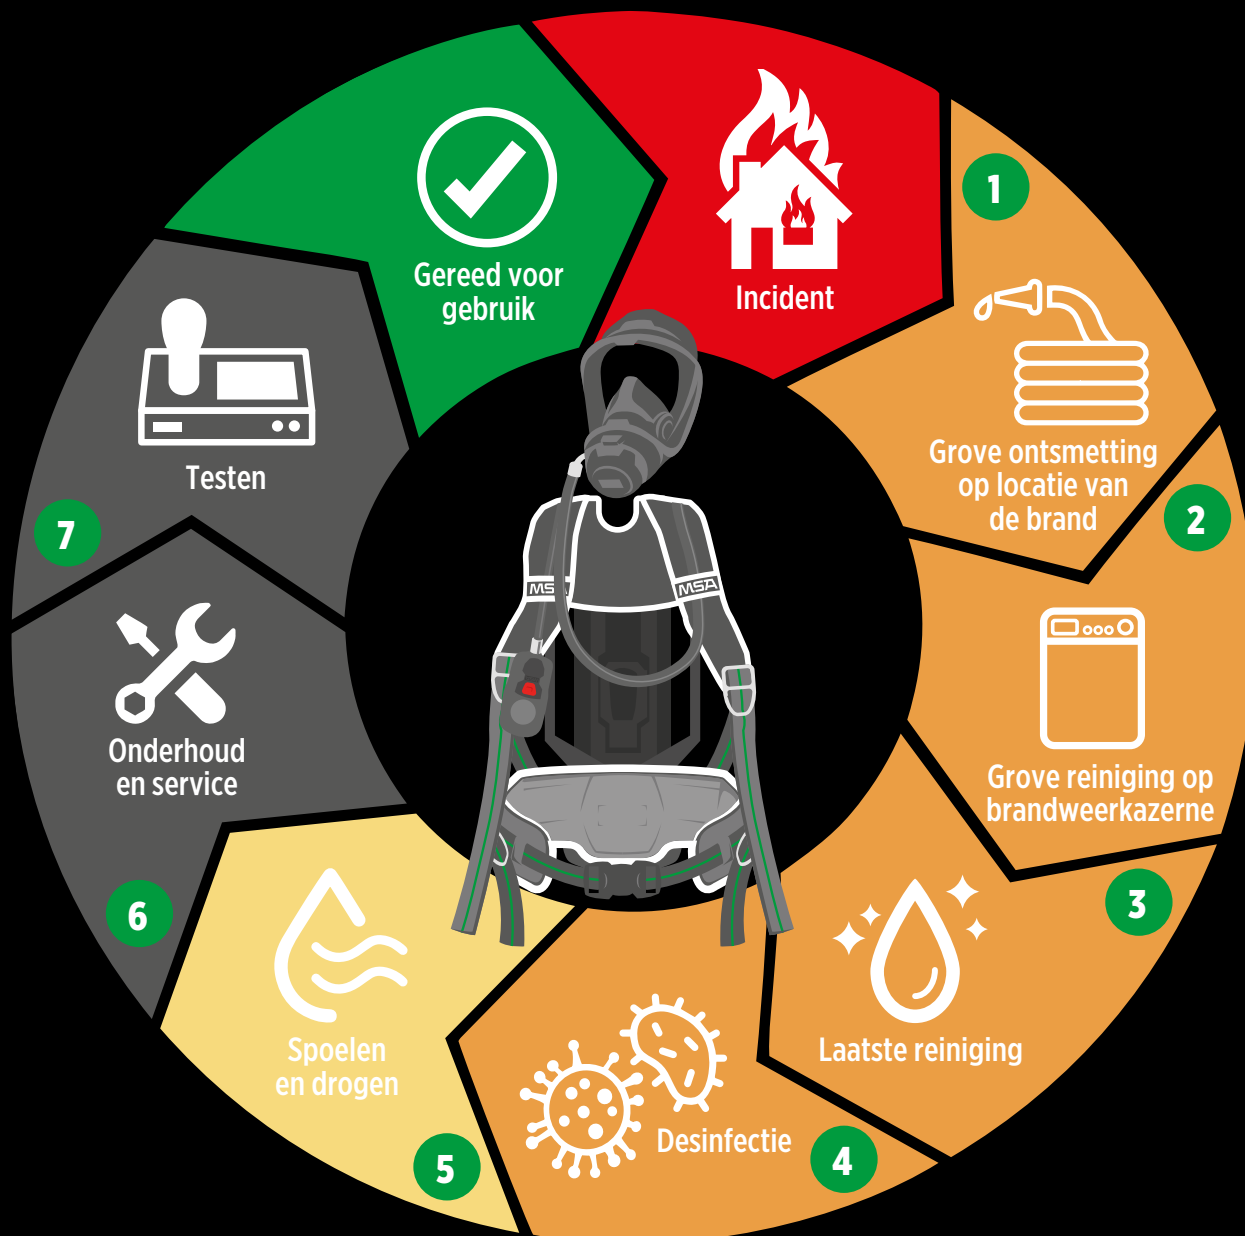

1 Grove ontsmetting op locatie van de brand
Spoel de apparatuur direct op locatie met water af voordat u deze afdoet.

2 Grove reiniging op de brandweerkazerne
Laatste ontsmetting in een wasmachine met wasmiddel of reinigingsmiddelen.

3 Laatste reiniging
Reinig, afhankelijk van de mate van vervuiling, de apparatuur handmatig en/of machinaal.

4 Desinfectie
Alle componenten die in contact zijn gekomen met speeksel of uitgeademde lucht moeten handmatig of machinaal worden gedesinfecteerd.

5 Spoelen en drogen
Laat alle componenten volledig drogen en zorg ervoor dat het reduceerventiel met een luchtpistool (perslucht van ademluchtkwaliteit conform EN 12021) wordt gedroogd om kans op ijsvorming te voorkomen.

6 Onderhoud en service
Zet de apparatuur weer in elkaar als dat nodig is. Voer alle vereiste inspecties van alle componenten uit.

7 Testen
Voer een functionele en dichtheidstest uit zoals beschreven in de service- en onderhoudshandleidingen.